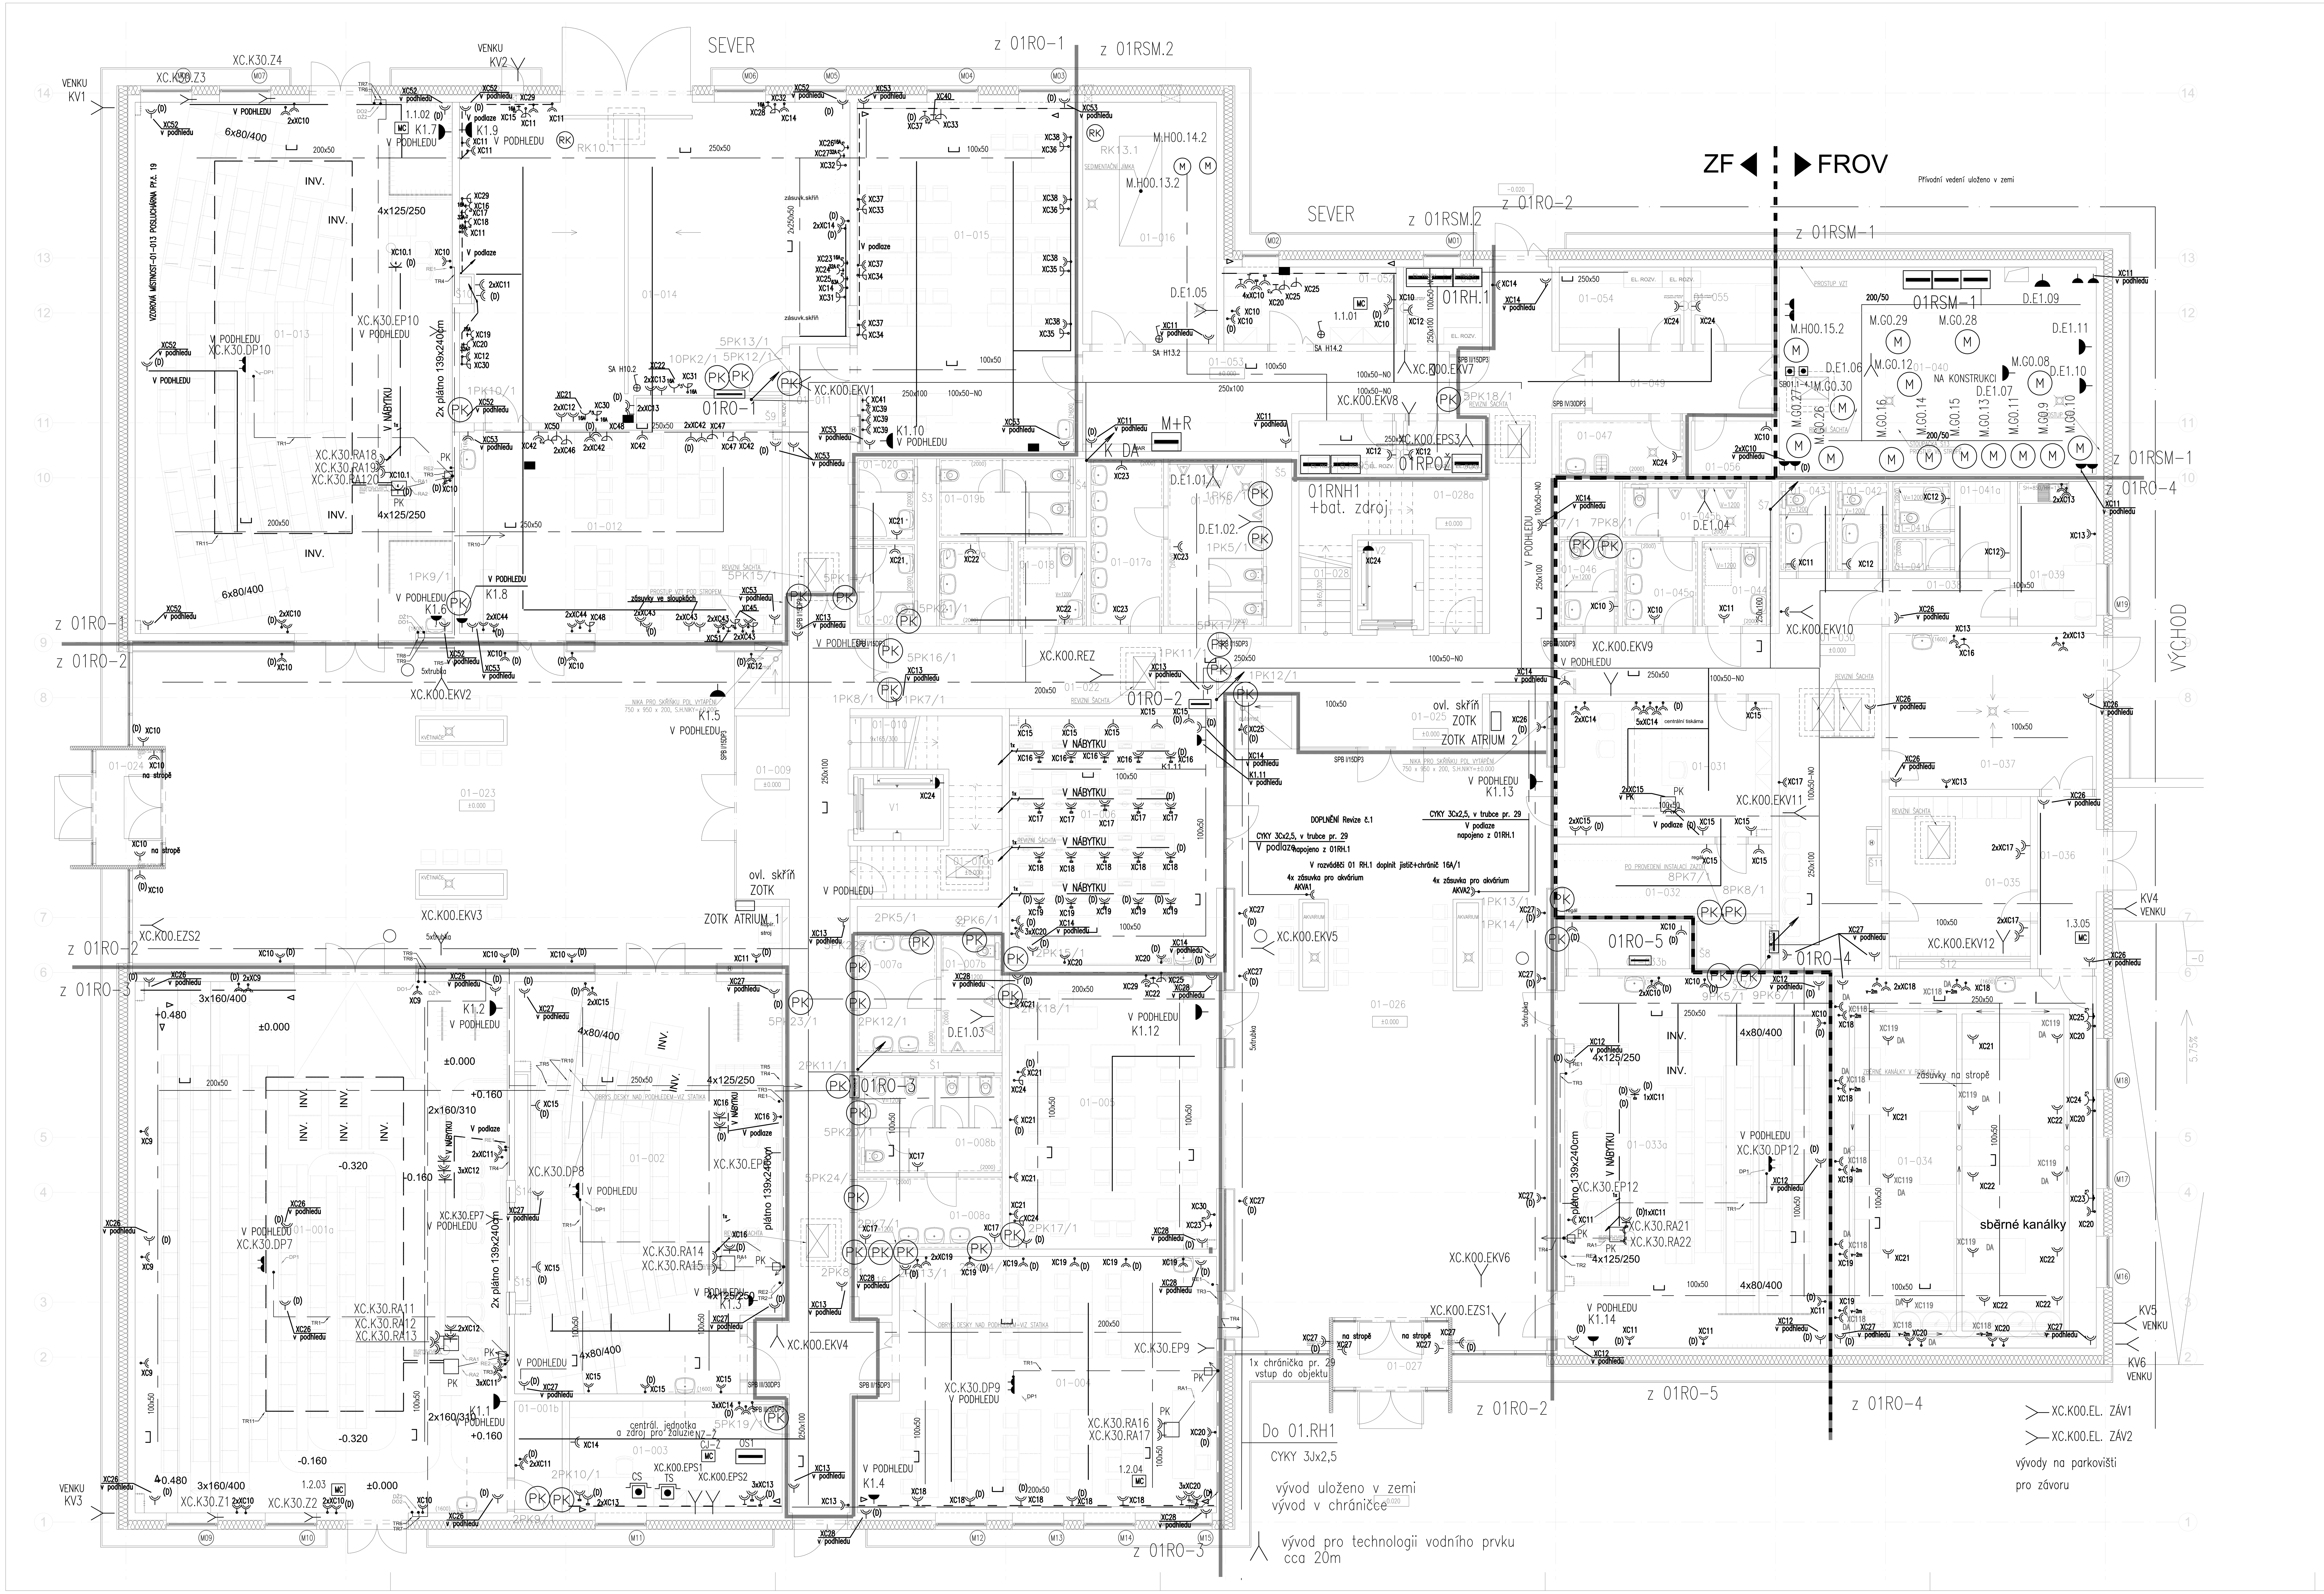

LEGENDA ZNAČEK

- Svítidlo, typ dle tabulky svítidel a standardů
- Svítidlo v systému standardního osvětlení s jedním světelným zdrojem napojeným z bater. zdroje
- Halogenové svítidlo
- Nouzové svítidlo s piktogramem
- Vypínač 230V řaz. 1, IP 20, IP 44
- Vypínač 400V, řaz 3, IP 20
- Vypínač 230V řaz. 5, IP 20, IP 44
- Vypínač 230V řaz. 6 – IP20, 6+6 – IP 20, 6 – IP44
- Vypínač 230V řaz. 7, IP 20, IP 44
- Tlačítko
- Tlačítko se signálkou a zpožďovacím relé
- Zásuvka 230 V/16 A, IP 20, IP 44
- Zásuvka 230 V/16 A, IP 20, IP 44, vybavená přepěťovou ochranou SPD tř.3
- Zásuvka dvojitá 230 V/16 A, IP 20
- Zásuvka dvojitá 230 V/16 A, IP 20, vybavená přepěťovou ochranou SPD tř.3
- Zásuvka 3–f, 400 V, IP 44
- Vypínací tlačítko umístěné ve skleněném rámečku– pro Central stop, Total stop
- Vypínací tlačítko
- Rozváděč
- Ochranné pospojení
- Vývod 230V, 400V
- MX3 Zásuvková skříň

SCHEMA ZAPOJENÍ PŘEPĚŤOVÝCH ZÁSUVEK

délka kabelu < 10m — přívod — délka kabelu > 10m

(D) (D)

pozn.- čísla (300-3XX) dle projektu interiéru

- 304 - zásuvka 3-f, 400V/16A v KB bloku
- 302 - zásuvka v KB bloku
- 303 - přepěťová zásuvka v KB bloku
- 305 - zásuvka 24V v KB bloku
- 302 - zásuvka 230V/16A na zdi
- 303 - přepěťová zásuvka na zdi
- 302 - zásuvka 230V/16A parapet
- 303 - zásuvka 230/16A parapet vybavená přepěťovou ochranou SPD tř.3
- 304 - Zásuvka 3-f, 400V/16A parapet
- 305 - Zásuvka 24V
- 306 - vestavěná zásuvka 230V/16A
- 307 - vestavěná zásuvka 230V/16A vybavená přepěťovou ochranou SPD tř.3
- 314 - vestavěná zásuvka 230V/16A
- 308 - zásuvka ve výtahu 230V/16A
- 309 - zásuvka 3-f, 400V/16A
- 310 -zásuvka 3-f, 400V/32A
- 311 -zásuvka 3-f, 400V/60A
- Ukončení v krabici
- Zdroj pro žaluzie
- Kabelová trasa
- Kabelová trasa v parapetu
- Parapetní žlab
- hlavní kabelové trasy v podhledu v kabelovém žlabu
- vedlejší kabelové trasy v podhledu v kabelovém žlabu
- Uzavírací klapka
- Požární klapka
- Motor
- Stoupací a klesací vedení
- Podlahová krabice s přepěťovou ochranou
- Soumrakové čidlo
- Pohybové čidlo stropní zabírající úhel 360°
- El. přímotop

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

2007–13 OP Výzkum a vývoj pro inovace

OBJEDNATEL
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Branišovská 1645/31a
370 05 České Budějovice
IČ: 60076658
DIČ: CZ60076658

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
VPÚ DECO PRAHA a.s.
PODBABSKÁ 20, 160 00 PRAHA 6
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
DESIGN, ENGINEERING AND CONSULTING ORGANIZATION
CERTIFIKÁT ISO 9001 IČ 60193280
e-mail vpupraha@vpupraha.cz TEL. 220 188 301

AUTOR, ARCHITEKT
Arch. DESIGN

Takto označené dokumenty nahrazují původní, ostatní neoznačené dokumenty zůstávají beze změny.

REVIZE	POPIS ZMĚNY	DATUM	PODPIS
01	Revize PD v rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Doplnění zásuvek pro akvária.	27.06.2011	

JTSK souřadný systém — ±0,000=389,35m.n.m. výškový systém BpV

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE (CERTIFIKÁT ISO 9001, IČO 60193280)				VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 20, 160 00 PRAHA 6	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB	
J.NĚMEC	A.BRČÁK	ING.J.ŠIŠMA	L. Kubín	ČÍSLO ZAKÁZKY	2–0240–00/40
AKCE				DOKUMENTACE	DPS/DVZ
"Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a technické obory ZF a FROV JU v Českých Budějovicích"				MĚŘÍTKO	1:50
SO.100 – Budova FROV + ZF				DATUM	12.2010
Díl J00 – ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				POČET FORMÁTŮ	21 A4
OBSAH PŘÍLOHY: Půdorys 1.NP technologie				ČÍSLO KOPIE / ČÁST F1.4.g	ČÍSLO PŘÍLOHY 07
				KÓD	JU_DVZ_F_SO100_J00_P02_R01

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.