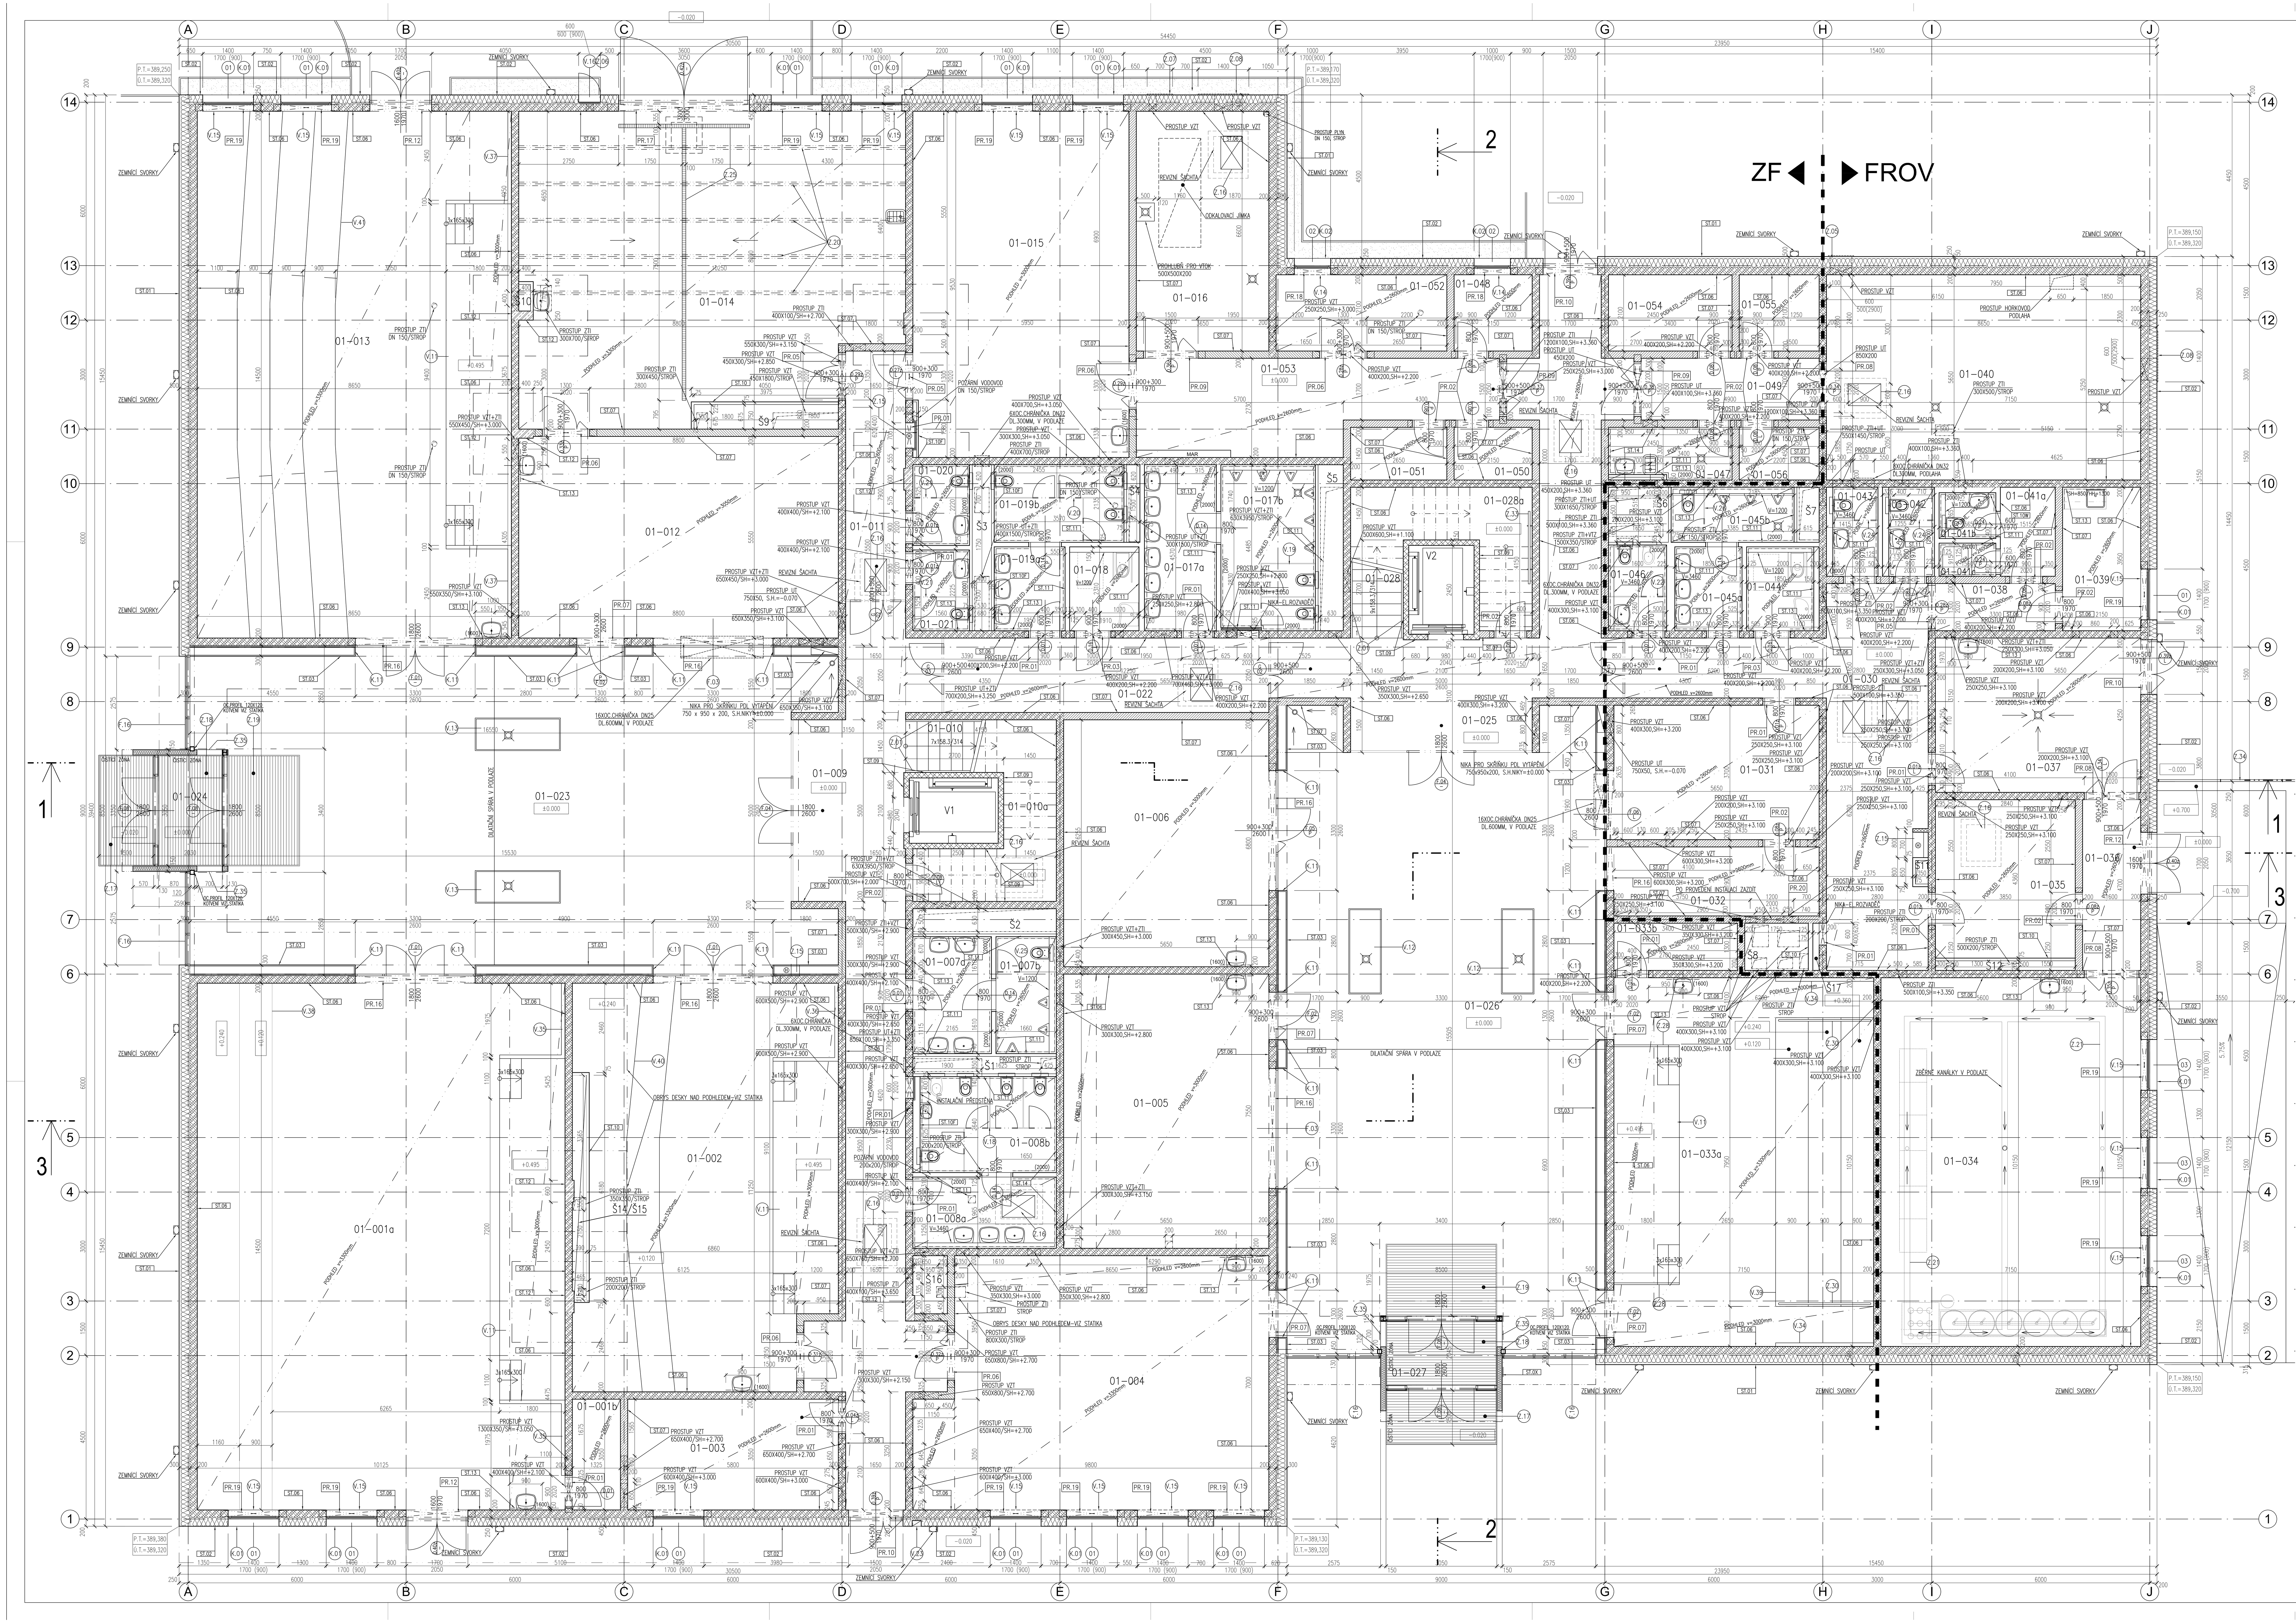

LEGENDA OZNAČENÍ:

- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- PROLÉVANÉ BETONOVÉ TVÁRNICE–TL.200
- CIHELNÉ TVÁRNICE AKU–TL.190MM (SKLADEBNÍ ROZMĚR)
- CIHELNÉ ZDIVO–TL.100MM
- PŮVODNÍ TERÉN
- DOSYPANÁ ZEMINA
- KONSTRUKCE SDK
- TEPELNÁ IZOLACE–MINERÁLNÍ VLNA/POLYSTYREN EPS
- TEPELNÁ IZOLACE–EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN

- POŽÁRNÍ ODOLNOST UZÁVĚRŮ OTVORŮ
- (1600) KERAMICKÝ OBKLAD (VÝŠKA NAD ČISTOU PODLAHOU)
- ST.XX– OZNAČENÍ POVRCHU
- PR.0X ZNAČENÍ PŘEKLADŮ
- PO–/XX ZNAČENÍ PODLAH (PO–: VIZ PROJEKT INTERIÉRU/XX: VIZ SKLADBA PODLAH SO100_DPS_AS_807)
- V.XX ZNAČENÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ
- Z.XX ZNAČENÍ ZÁMEČNÍCKÝCH VÝROBKŮ
- ZNAČENÍ PODHLEDŮ VIZ PROJEKT INTERIÉRU

POZNÁMKA:

- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- ZHOTOVITEL JE VEŠKERÉ ROZMĚRY POVINEN OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ POTŘEBNÉ DETAILY, KTERÉ NEOBSAHUJE TATO DOKUMENTACE, BUDOU NAVRŽENY V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE A NA PŘÁNÍ ZADAVATELE ODSOUHLASENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM.
- VEŠKERÉ PROSTUPY DO 200X200MM NEBO PRŮMĚRU 200MM BUDOU VRTÁNY PŘÍMO NA STAVBĚ.
- PŘI DRÁŽKOVÁNÍ TRAS PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH JE ZHOTOVITEL POVINEN PROVÉST DRÁŽKY TAK, ABY BYLA ZACHOVÁNA STATICKÁ I AKUSTICKÁ FUNKCE DOTČENÝCH KONSTRUKCÍ.
- DÍLENSKÁ DOKUMENTACE JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY GENERÁLNÍHO DODAVATELE
- POLOHY KONCOVÝCH PRVKŮ JSOU UVEDENY V DOKUMENTACI INTERIÉRU STAVBY
- VYSKYTNE-LI SE V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH PD DEFINICE RŮZNÉHO STANDARDU VÝROBKU, KONSTRUKCE, MATERIÁLU, PLATÍ VŽDY STANDARD VYŠŠÍ.
- NEDEFINOVANÝ STANDARD V PD BUDE ODSOUHLASEN OBJEDNATELEM NEBO GP PŘED ZABUDOVÁNÍM VÝROBKU DO STAVBY
- TATO DOKUMENTACE JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK PROJEKTU
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ A POVRCHŮ BUDE ODSOUHLASENO PŘI VZORKOVÁNÍ ARCHITEKTEM

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

1.NP	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	S.V.	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA	KATEDRA
01–001a	POSLUCHÁRNA	146.8m²	s.v. 3,3m	PO–/01	ST.06/ST.12/ST.13	PODHLED AKUSTICKÝ	Dvořák–120 os,20°C	Z003–8
01–001b	DATOVÁ ROZVODNA	4.0m²	s.v. 2,6m	PO–/01	ST.06/ST.07	PODHLED KAZETOVÝ	Dvořák,20°C	Z003–8
01–002	POSLUCHÁRNA	77.0m²	s.v. 3,3m	PO–/01	ST.06/ST.07/ST.10	PODHLED AKUSTICKÝ	Dvořák–48 os,20°C	Z003–9
01–003	VELÍN	17.7m²	s.v. 2,60m	PO–/01	ST.06/ST.07	PODHLED KAZETOVÝ	Dvořák–1 os,20°C	Z003–16
01–004	UČEBNA	64.1m²	s.v. 3,20m	PO–/01	ST.06/ST.07/ST.13	PODHLED KAZETOVÝ	Dvořák–38 os,20°C	Z003–5
01–005	UČEBNA TECHNIKY	42.7m²	s.v. 3,00m	PO–/01	ST.06/ST.13	PODHLED KAZETOVÝ	Jelínek–24 os,20°C	Z002–9
01–006	PC UČEBNA	38.4m²	s.v. 3,00m	PO–/01	ST.06/ST.07/ST.13	PODHLED KAZETOVÝ	Dvořák–20 os,20°C	Z003–2
01–007a	SOC.ZÁZ.	7.0m²	s.v. 2,60m	PO–/02	ST.11/ST.13	PODHLED KAZETOVÝ	Dvořák,15°C	Z003–31
01–007b	SOC.ZÁZ.	5.4m²	s.v. 2,60m	PO–/02	ST.11	PODHLED KAZETOVÝ	Dvořák,15°C	Z003–31
01–008a	SOC.ZÁZ.	7.8m²	s.v. 2,60m	PO–/02	ST.11/ST.14	PODHLED KAZETOVÝ	Dvořák,15°C	Z003–32
01–008b	SOC.ZÁZ.	9.9m²	s.v. 2,60m	PO–/02	ST.11/ST.14/ST.10F	PODHLED KAZETOVÝ	Dvořák,15°C	Z003–32
01–009	CHODBA 2	54.9m²	s.v. 2,60m	PO–/02	ST.06/ST.07	PODHLED KAZETOVÝ + SDK	Dvořák,15°C	Z003–23
01–010	SCHODIŠTĚ 1	20.9m2	s.v.	PO–/06	ST.06/ST.09	STĚRKA + MVC	Dvořák,15°C	Z003–29
01–010a	PROSTOR POD SCHODY	13.8m2	s.v. různé	PO–/01	ST.06/ST.09	STĚRKA + MVC		Z003–81
01–011	CHODBA 1	11.3m²	s.v. 2,60m	PO–/02	ST.06/ST.12/ST.07	PODHLED KAZETOVÝ + SDK	Dvořák,15°C	Z003–20
01–012	UČEBNA SPEC.	48.8m²	s.v. 3,05m	PO–/03	ST.06/ST.07/ST.13	PODHLED KAZETOVÝ	Jelínek–28 os,20°C	Z002–1
01–013	POSLUCHÁRNA	125.4m²	s.v. 3,30m	PO–/02	ST.06/ST.12/ST.13	PODHLED AKUSTICKÝ	Dvořák–83 os,20°C	Z003–7
01–014	UČEBNA SPEC.	85.3m²	s.v. 3,46m	PO–/03	ST.06/ST.07/ST.12/ST.10	STĚRKA + MVC + ROŠT	Jelínek–0 os,20°C	Z002–1a
01–015	UČEBNA SPEC.	56.46m2	s.v. 3,00m	PO–/03	ST.06/ST.07/ST.10F	PODHLED KAZETOVÝ	Jelínek–28 os,20°C	Z002–4
01–016	NEUTRALIZAČNÍ JÍMKA	24.1m²	s.v. 3,46 m	PO–/03	ST.06/ST.07	STĚRKA + MVC	Dvořák,15°C	Z003–17
01–017a	SOC.ZÁZ.	9.0m²	s.v. 2,60m	PO–/02	ST.11/ST.13	PODHLED KAZETOVÝ	Dvořák,15°C	Z003–35
01–017b	SOC.ZÁZ.	11.8m²	s.v. 2,60m	PO–/02	ST.11/ST.13	PODHLED KAZETOVÝ	Dvořák,15°C	Z003–35
01–018	SOC.ZÁZ.INV.	4.4m²	s.v. 2,60m	PO–/02	ST.11/ST.13	PODHLED KAZETOVÝ	Dvořák,20°C	Z003–34
01–019a	SOC.ZÁZ.	4.5m²	s.v. 2,60m	PO–/02	ST.11/ST.13	PODHLED KAZETOVÝ	Dvořák,15°C	Z003–33
01–019b	SOC.ZÁZ.	7.6m²	s.v. 2,60m	PO–/02	ST.11/ST.13	PODHLED KAZETOVÝ	Dvořák,15°C	Z003–33
01–020	SOC.ZÁZ.	3.5m²	s.v. 2,60m	PO–/02	ST.11/ST.13	PODHLED KAZETOVÝ	Dvořák,15°C	Z003–11
01–021	SOC.ZÁZ.	3.5m²	s.v. 2,60m	PO–/02	ST.11/ST.13	PODHLED KAZETOVÝ	Dvořák,15°C	Z003–13
01–022	CHODBA 3	18.3m²	s.v. 2,60m	PO–/02	ST.06/ST.07	PODHLED KAZETOVÝ + SDK	Dvořák,15°C	Z003–24
01–023	ATRIUM 1	144.82M2	s.v.	PO–/02	ST.03/ST.06/ST.07	ZASTŘEŠENO SVĚTLÍKY	Dvořák,18°C	Z003–22
01–024	ZÁDVEŘÍ 1	5.4m²	s.v. 2,80m	PO–/02	KCE. ZÁDVEŘÍ–F.16	KCE. ZÁDVEŘÍ	Dvořák, 10°C	Z003–21
01–025	CHODBA 4	43.2m²	s.v. 2,60m	PO–/02	ST.06/ST.07/ST.09	PODHLED KAZETOVÝ + SDK	Dvořák,15°C	Z003–25
01–026	ATRIUM 2	144.82M2	s.v.	PO–/02	ST.03/ST.06/ST.07	ZASTŘEŠENO SVĚTLÍKY	Dvořák,18°C	Z003–27
01–027	ZÁDVEŘÍ 2	5.4m²	s.v. 2,80m	PO–/02	KCE. ZÁDVEŘÍ–F.16	KCE. ZÁDVEŘÍ	Dvořák, 10°C	Z003–28
01–028	SCHODIŠTĚ 2	20.9m2	s.v.	PO–/06	ST.06/ST.09	STĚRKA + MVC	Nebeský,15°C	R002–12
01–028a	PROSTOR POD SCHODY	13.8m2	s.v. různé	PO–/01	ST.06/ST.09	STĚRKA + MVC		R002–24
01–029	NEOBSAZENO							Z003–26
01–030	CHODBA 6	38.6m²	s.v. 2,60m	PO–/02	ST.06	PODHLED KAZETOVÝ + SDK	Nebeský,15°C	R002–1
01–031	STUDIJNÍ ODDĚLENÍ	20.9m²	s.v. 2,60m	PO–/01	ST.06/ST.07	PODHLED KAZETOVÝ	Nebeský–1 os,20°C	R002–11
01–032	SPISOVNA	10.7m²	s.v. 2,60m	PO–/01	ST.06/ST.07	PODHLED KAZETOVÝ	Nebeský,15°C	R002–19
01–033a	UČEBNA–POSLUCHÁRNA	72.6m²	s.v.3.30;3.00m	PO–/01	ST.06/ST.13	PODHLED AKUSTICKÝ	Dvořák–42 os,20°C	Z003–6
01–033b	DATOVÁ ROZVODNA	4.4m²	s.v. 2,6m	PO–/01	ST.06/ST.07	PODHLED KAZETOVÝ	Dvořák,20°C	Z003–6
01–034	LAB.AKVAK.–AKVAR.MÍSTN.	72.6m²	s.v. 3,00m	PO–/03	ST.06/ST.13	STĚRKA + MVC	Nebeský–45 os,20°C	R002–13
01–035	ŠATNA AKVAKULTURY	16.74m2	s.v. 2,60m	PO–/03	ST.06/ST.07/ST.10	PODHLED KAZETOVÝ	Nebeský,20°C	R002–17
01–036	PŘEDSÍŇ	7.5m²	s.v. 2,60m	PO–/03	ST.06/ST.07	PODHLED KAZETOVÝ	Nebeský,15°C	R002–7
01–037	SKLAD AKVAKULTURY	24.0m²	s.v. 2,60m	PO–/03	ST.16/ST.13	PODHLED KAZETOVÝ	Nebeský,15°C	R002–16
01–038	PŘEDSÍŇ	4.3m²	s.v. 2,60m	PO–/01	ST.06/ST.07	PODHLED KAZETOVÝ	Nebeský,15°C	R002–23
01–039	DENNÍ MÍSTNOST	8.5m²	s.v. 2,60m	PO–/01	ST.06/ST.07/ST.13	PODHLED KAZETOVÝ	Nebeský,20°C	R002–22
01–040	TECHNICKÁ MÍSTNOST	48.9m²	s.v. 3,46 m	PO–/03	ST.06	STĚRKA + MVC	Nebeský,–°C	R002–21
01–041a	ŠATNA	3.7m²	s.v. 2,60m	PO–/02	ST.10W/ST.06/ST.07	PODHLED KAZETOVÝ	Nebeský,20°C	R002–20
01–041b	SOC. ZÁZEMÍ	2.0m²	s.v. 2,60m	PO–/02	ST.11	PODHLED KAZETOVÝ	Nebeský,20°C	R002–20
01–041c	SOC. ZÁZEMÍ	1.4m²	s.v. 2,60m	PO–/02	ST.11/ST.14	PODHLED KAZETOVÝ	Nebeský,20°C	R002–20
01–042	SOC.ZÁZ.	3.1m²	s.v. 2,60m	PO–/02	ST.11/ST.14	PODHLED KAZETOVÝ	Nebeský,15°C	R002–15
01–043	SOC.ZÁZ.	3.0m²	s.v. 2,60m	PO–/02	ST.11/ST.14	PODHLED KAZETOVÝ	Nebeský,15°C	R002–5
01–044	SOC.ZÁZ.INV.	4.3m²	s.v. 2,60m	PO–/02	ST.11/ST.13	PODHLED KAZETOVÝ	Nebeský,20°C	R002–4
01–045a	SOC.ZÁZ.	4.3m²	s.v. 2,60m	PO–/02	ST.11/ST.13	PODHLED KAZETOVÝ	Nebeský,15°C	R002–3
01–045b	SOC.ZÁZ.	5.1m²	s.v. 2,60m	PO–/02	ST.11/ST.13	PODHLED KAZETOVÝ	Nebeský,15°C	R002–3
01–046	SOC.ZÁZ.	3.8m²	s.v. 2,60m	PO–/02	ST.11/ST.13/ST.14	PODHLED KAZETOVÝ	Nebeský,15°C	R002–2
01–047	ÚKLID–ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	4.7m²	s.v. 2.60m	PO–/02	ST.11/ST.13/ST.14	PODHLED KAZETOVÝ	Dvořák,15°C	Z003–18
01–048	ROZVODNA	4.5m²	s.v. 2,60m	PO–/03	ST.06/ST.07	PODHLED KAZETOVÝ	DVOŘÁK,15°C	Z003–57
01–049	PŘEDSÍŇ	8.3m²	s.v. 2,60m	PO–/03	ST.07	PODHLED KAZETOVÝ	Dvořák,–°C	Z003–19
01–050	ROZVODNA	3.1m²	s.v. 2,60m	PO–/03	ST.06/ST.07	PODHLED KAZETOVÝ	Dvořák,15°C	Z003–54
01–051	ROZVODNA	3.8m²	s.v. 2,60m	PO–/03	ST.06/ST.07	PODHLED KAZETOVÝ	Dvořák,15°C	Z003–53
01–052	PRACOVNA TECHN.	9.9m²	s.v. 2,60m	PO–/03	ST.06/ST.07	PODHLED KAZETOVÝ	Jelínek–1 os,20°C	Z003–12
01–053	PŘEDSÍŇ	22.9m²	s.v. 2,60m	PO–/03	ST.06/ST.07	PODHLED KAZETOVÝ	Dvořák,15°C	Z003–75
01–054	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ/PŘÍPRAVNA	7.1m²	s.v. 2,60m	PO–/03	ST.06/ST.07	PODHLED KAZETOVÝ	Dvořák,15°C	Z003–76
01–055	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ/PŘÍPRAVNA	4.6m²	s.v. 2,60m	PO–/03	ST.06/ST.07	PODHLED KAZETOVÝ	Dvořák,15°C	Z003–77
01–056	ROZVODNA	3.2m²	s.v. 2,60m	PO–/03	ST.06/ST.07	PODHLED KAZETOVÝ	Dvořák,15°C	Z003–78

INSTALAČNÍ ŠACHTY

ČÍS. Š.	NÁZEV	PLOCHA
Š1	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1.89m2
Š2	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2.74m2
Š3	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2.42m2
Š4	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0.77m2
Š5	INSTALAČNÍ ŠACHTA	3.5m2
Š6	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2.5m2
Š7	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0.93m2
Š8	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2.27m2
Š9	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2.68m2
Š10	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0.23m2
Š11	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0.22m2
Š12	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0.94m2
Š14/Š15	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2.36m2
Š16	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1.49m2
Š17	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0.22m2

VÝTAHY

ČÍS. Š.	NÁZEV	PLOCHA
V1	VÝTAHOVÁ ŠACHTA V1	4.41m2
V2	VÝTAHOVÁ ŠACHTA V2	4.41m2

0 1 2 3 4 5 10M

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OP Výzkum a vývoj pro inovace 2007–13

OBJEDNATEL

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Branišovská 1645/31a
370 05 České Budějovice
IČ: 60076658
DIČ: CZ60076658

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

VPÚ DECO PRAHA a.s.
PODBABSKÁ 20, 160 00 PRAHA 6
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
DESIGN, ENGINEERING AND CONSULTING ORGANIZATION
CERTIFIKÁT ISO 9001 IČ 60193280
e–mail vpupraha@vpupraha.cz TEL. 220 188 301

AUTOR, ARCHITEKT

Arch.Design project, a.s.
Ohradní 2b/1424, 140 00 Praha 4
tel: +420 261 099 360
fax: +420 261 099 359
email: praha@archdesign.cz

Takto označené dokumenty nahrazují původní, ostatní neoznačené dokumenty zůstávají beze změny

Revize	POPIS ZMĚNY	27.6.2011	PODPIS
01	Revize PD v rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám	27.6.2011	

JTSK souřadný systém ±0.000=389.35m.n.m. Výškový systém BPV

PROJEKTANT ČÁSTI IČO 27682757			
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP
Ing.arch.M.Bobro	Ing.arch.M.Bobro	Ing.L.Adámková	Ing.arch.J.Stoklasa

Arch.Design project, a.s.
Ohradní 2b/1424, 140 00 Praha 4
tel: +420 261 099 360
fax: +420 261 099 359
email: praha@archdesign.cz

AKCE
"Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a technické obory ZF a FROV JU v Českých Budějovicích"
NÁZEV OBJEKTU – SO 100
ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ČÁST / Stavební Objekt ZF a FROF

ČÍSLO ZAKÁZKY	P–09–054–100
DOKUMENTACE	DPS/DVZ
MĚŘÍTKO	1:50
DATUM	12/2010
POČET FORMÁTŮ	24xA4

OBSAH PŘÍLOHY
PŮDORYS 1.NP

ČÍSLO KOPIE	ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
	A00	03

KÓD JU_DVZ_F_100_A00_P01

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU Arch.Design project, a.s.